


(参考) 本申請の概要

玄海原子力発電所3号炉及び4号炉の安全保護設備である原子炉安全保護計装盤及び原子炉安全保護ロジック盤は、設備の保守性向上の観点から、アナログ制御設備より最新のデジタル制御設備への更新を行う。更新に当たり、原子炉安全保護計装盤に原子炉安全保護ロジック盤の機能を統合したシステム構成とする。

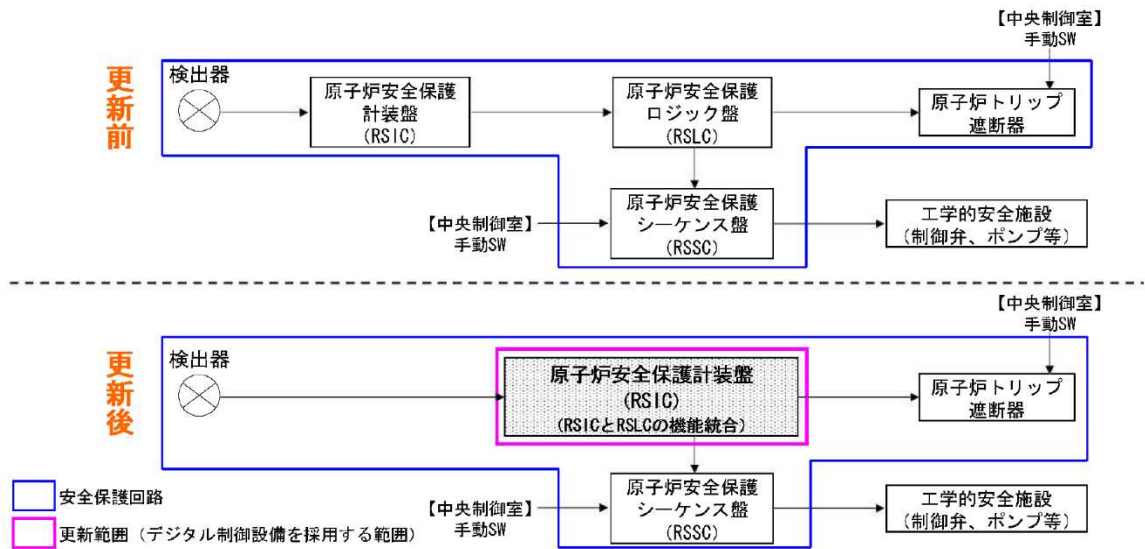

出典：第713回原子力発電所の新規規制基準適合性に係る審査会合資料4-1 (<http://www.nsr.go.jp/data/000269396.pdf>) から抜粋